

ЛАБОРАТОРИЯ ИСПЫТАНИЙ ОАО "БРЕСТСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"

УТВЕРЖДАЮ

Лаборатория испытаний Открытого акционерного общества «Брестский электромеханический завод» аккредитована Государственным предприятием «БГЦА» на соответствие требованиям СТБ ИСО/МЭК 17025-2007 в сфере проведения испытаний, аттестат аккредитации ВУ/112 2.0011, действует по 30 марта 2022 г.

адрес: 224020 г. Брест,
ул. Московская, 202
телефон: 32-18-21

Начальник ЛИ ОАО "БЭМЗ"

 Е. В. Литвинчук

 23.01. 2020 г.

Протокол на 3 страницах

в 2 экземплярах

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 2/Ик-2020
регистрационный

от 23.01.2020

Наименование продукции Соединители (колодка Звезда модель 960100, 961100)

Наименование ТНПА на технические требования ГОСТ ИЕС 60884-1-2013 п.п.8.1, 8.5, 25.2

Изготовитель ООО «ДЕ-ПА»

Адрес заявителя 224024, г. Брест, ул. Инженерная, 19-1

Заявитель на проведение испытаний ООО «ДЕ-ПА»

Наименование ТНПА на методы испытаний ГОСТ ИЕС 60884-1-2013 п.п.8.1, 8.5, 25.2

Количество испытываемых образцов и их идентификационные номера 2 шт.

(колодка 960100-образец №1, колодка 961100-образец №2)

Наименование органа, проводившего отбор образцов на испытания

ООО «ДЕ-ПА»

Акт отбора б/н

22.01.2020



ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

Таблица 1

Наименование пункта ТНПА, устанавливающего требования к продукции	Наименование пункта ТНПА, устанавливающего методы испытаний	Примечание
ГОСТ ИЕС 60884-1-2013 п.п.8.1, 8.5, 25.2	ГОСТ ИЕС 60884-1-2013 п.п.8.1, 8.5, 25.2	

Условия проведения испытаний: при измерении параметров температура среды от 15,1 °С до 15,3 °С, относительная влажность воздуха от 74,2 до 75,1 %, атмосферное давление 100,9-101,3 кПа


ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ

Таблица 2

Наименование испытательного оборудования, средства измерений	Учетный номер	Дата проведения очередной поверки	Примечание
1	2	3	4
1. Климатическая камера TBV-2000	289284	25.01.2020	
2. Устройство для вдавливания шарика Р2-7800-0583	001	22.12.2020	
3. Линейка 0-300 мм	83а	11.10.2020	
4. Штангенциркуль	10450257/ HS111040798	25.09.2020	
5. Измеритель ПИ-002/1	557	29.11.2020	
6. Барометр-анероид БАММ-1	487	01.08.2020	

Дата получения образцов 22.01.2020

Дата проведения испытаний: 22 – 23.01.2020

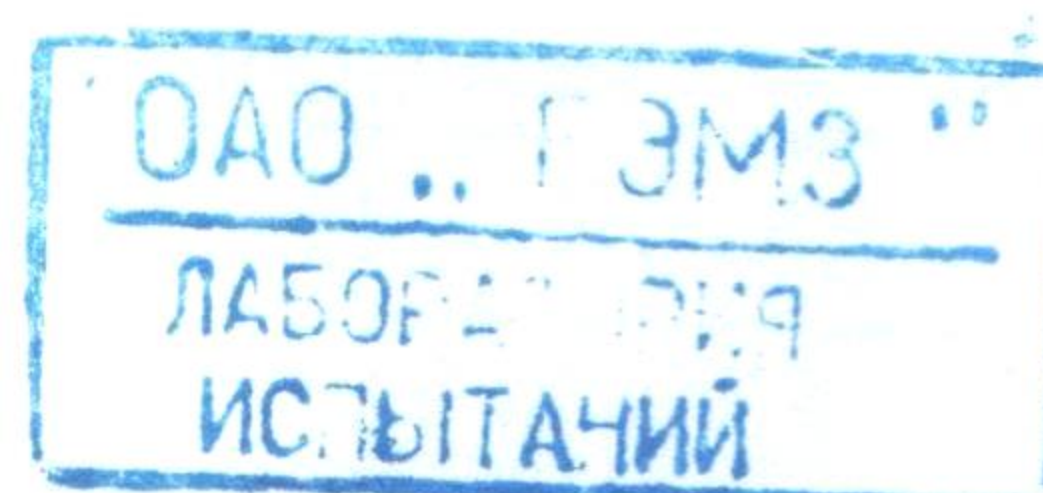

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Таблица 3

Наименование объекта испытаний, показатели, технические требования, характеристики и т.д.	Номер пункта ТНПА, устанавливающего требования к продукции	Номер пункта ТНПА, устанавливающего методы испытаний	Нормированное значение показателей установленных в ТНПА	Фактическое значение показателей для каждого образца Обр. №1,2	Данные испытания
1	2	3	4	5	6
1. Проверка маркировки	ГОСТ ИЕС 60884-1-2013 п.п.8.1, 8.5	ГОСТ ИЕС 60884-1-2013 п.п.8.1, 8.5	Должен соответствовать требованиям ГОСТ	Соответствуют требованиям ГОСТ	Соответствуют
2. Проверка нагревостойкости	ГОСТ ИЕС 60884-1-2013 п.25.2	ГОСТ ИЕС 60884-1-2013 п.25.2	Вдавливание шарика $\varnothing 5$ мм 20 Н, $(125 \pm 2)^\circ\text{C}$ 1 ч Диаметр отиска должен быть не более 2мм	Диаметр отиска обр.№1 2 мм, обр.№2 отиск отсутствует	Соответствуют

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПЫТАНИЙ

Образцы продукции Соединители (колодка Звезда модель 960100, 961100)

испытания на соответствие требованиям ГОСТ ИЕС 60884-1-2013 п.п.8.1, 8.5, 25.2

испытания контрольные выдержали
(выдержали, не выдержали)

Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы.

Испытания провела:

Испытатель ЛИ ОАО «БЭМЗ» С. В. Шкляева

Данный протокол оформлен на 3 страницах в 2 экземплярах и направлен:
1 экз. – ЛИ ОАО «БЭМЗ», 1 экз. – ООО «ДЕ-ПА»

Размножение протокола возможно только с разрешения начальника лаборатории испытаний.

